

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ МО
«Шатурский энергетический техникум»

В.Ю. Давыдов
«01» апреля 2024 года



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ МО «ШЭТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» (далее — учреждение) устанавливает требования пожарной безопасности, определяет правила поведения сотрудников, учащихся и посетителей, порядок организации рабочего процесса и содержания территории, зданий, сооружений и помещений является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, учащимися и посетителями учреждения.

Инструкция разработана, исходя из специфики пожарной опасности объектов и территории учреждения и в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» (ред. от 11.06.2021 г., вступивший в силу с 01.01.2022 г.);
- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года (ред. от 30.04.2021 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 года (ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент зданий и сооружений»;
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года с изменениями от 24.10.2022 г. Постановлением Правительства РФ № 1885, вступившее в силу с 1 марта 2023 г. и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.

Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, обучающимися и посетителями учреждения. Инструкция определяет их обязанности и ответственность по обеспечению пожарной безопасности на объектах и территории учреждения.

Сотрудники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа, в соответствии с требованиями, установленным руководителем:

Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность - начальника штаба гражданской обороны.

Сотрудники учреждения обязаны:

- знать и соблюдать требования нормативных актов по пожарной безопасности, а также настоящей инструкции;
- поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действия, которые могут привести к пожару или возгоранию;

- знать расположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- в случае возникновения пожара принимать все зависящее от них меры по эвакуации людей и ликвидации пожара.

Для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности на объектах и территориях учреждениях Приказом директора назначаются ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах.

Ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах и закреплённых за данными объектами территорий отвечают:

- за соблюдение требований пожарной безопасности предъявляемым к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам на объектах;

- за исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- за выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

- за проведение противопожарной пропаганды и обучения сотрудников, учащихся и лиц, находящихся на объектах, мерам пожарной безопасности;

- за содержание и сохранность систем и средств противопожарной защиты, включая источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

- за наличие и содержание в исправном состоянии средств защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Ответственные за ПБ на объектах должны проводить первичный противопожарный инструктаж с сотрудниками непосредственно на рабочем месте:

- с вновь принятыми на работу;
- с переведенными из одного подразделения в другое;
- с переведёнными на другую должность и выполняющих другие обязанности;

- с прибывшими для выполнения работ в командировку;

- с обучающимися и прибывшими на производственное обучение или практику;

- повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками не реже 1 раза в год.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ.

Перед началом учебного года в учреждении объекты и территория принимаются соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

Территорию необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории запрещено.

Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. В учебных аудиториях и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

По окончании учебных занятий сотрудники учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

В зданиях учреждения запрещается:

- а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров) горючих материалов;
 - в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
 - г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
 - д) забивать или закрывать на замок двери эвакуационных выходов;
 - е) применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
 - ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники (за исключением специально оборудованных помещений);
 - з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
 - к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
 - м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации, с применением открытого огня;
- Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОМЕЩЕНИЯМ ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ.

Для каждого помещения повышенной пожароопасности учреждения устанавливаются определенные требования. Требования пожарной безопасности для кабинета химии:

- а) перед началом работы в кабинете с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;
- б) во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы;
- в) в кабинете запрещается работать одному, поскольку в случае аварии или возникновения пожара работнику немедленно должна быть оказана помощь;
- г) после каждого опыта необходимо сразу мыть посуду и убирать реактивы;

д) перед уходом из кабинета следует убедиться в том, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты газовые линии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры,

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

На время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежурство сотрудников техникума и обучающихся.

Во время культурно-массовых мероприятий с обучающимися должен неотлучно находиться дежурный администратор, кураторы учебных групп, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.

Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов,

обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников - из расчета 1,5 кв. м на человека.

В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- б) оклеивать стены и потолки обоями;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- ж) устанавливать на окнах глухие решетки.

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта о выполнении работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

6.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

6.2. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок;

6.3. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования производить в соответствии с требованиями;

6.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
- в) отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
- г) хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
- д) хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
- е) использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ.

7.1. Виды огневых работ:

- а) производственные операции с применением открытого огня;
- б) электросварка;
- в) газосварка;

- г) паяльные работы;
- д) механическая обработка металла с образованием искр.

7.2. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ проветрить помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

7.3. При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и допускать к самостоятельной работе обучающихся, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

д) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

е) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

ж) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

7.4. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

8. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРАВИЛА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

8.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя. дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

8.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку. заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

8.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах, а пожарных ящиках вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

8.4. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами,

8.5. Порошковые огнетушители:

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов:

- пожары твердых горючих веществ и материалов;
- пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов, пожары газов и пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000 В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

8.6. Углекислотные огнетушители:


Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10000В (класс пожара Е). Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения не ближе, чем на один метр, подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны, и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь ему по мере тушения, но не запуская во внутрь очага. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

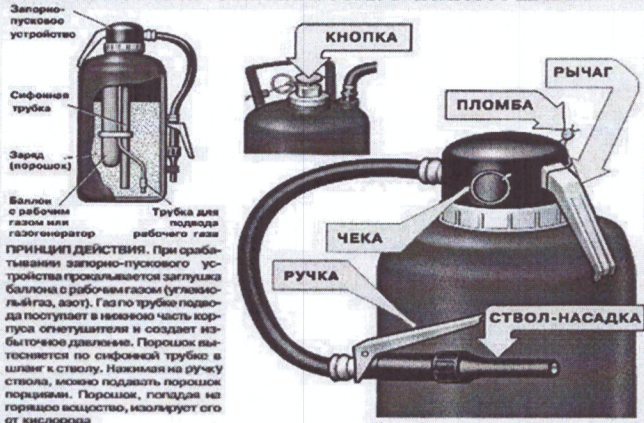

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-2	ОП-5	ОП-7Ф	ОП-10	ОП-40	ОП-100	ОП-200	ОП-500	ОП-1000
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	6,4	8,5	45	1	2	5	10
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	15	80-100	2,5	3,7	8,2	16
Длина струи, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	6	6	10	13
Огнетушащая способность, м² (бензин)	0,7	2,81	9,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52
Срок до перезарядки - 5 лет									

ЗАКАЧНЫЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к соплу-насадке или в шланг. Порошок попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ




ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей



ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха

РУЧНЫЕ

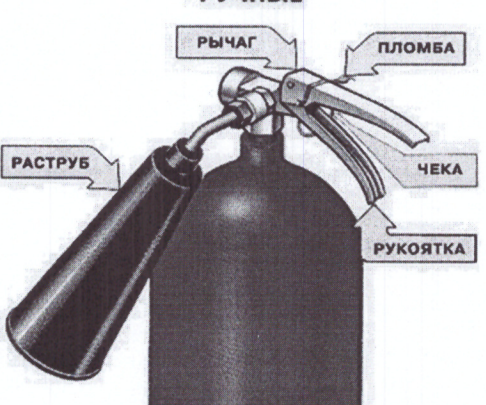

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ двуокиси углерода на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжатого состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до $-70^\circ C$) понижается. Снегообразная масса, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

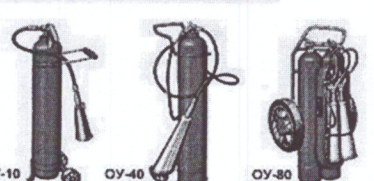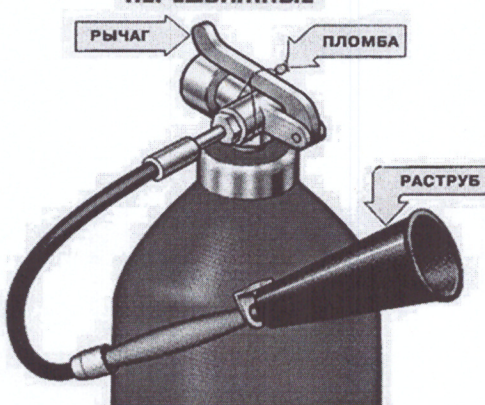

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,8	13,5	14,5	20	30	50	160	230
Длина струи, м	1,5	2,5	3	3	3	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, м² (бензин)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



8.8. Внутренний пожарный кран (ПК)

Комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа.

Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также быть использован подразделениями пожарной охраны на всем протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса - повысителя (при наличии);
- второй работник работает стволом на тушении пожара.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКАМИ.

9.1. Лица допускаются к работе только после прохождения вводного пожарного инструктажа и пожарного инструктажа на рабочем месте. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам этих инструктажей. По программам дополнительного профессионального образования проходят обучения руководители подразделений, специалисты.

9.2. Каждый работник учреждения в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- уметь при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре. порядок эвакуации людей при пожаре.

9.3. Ответственный за пожарную безопасность или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

9.4. Лица, ответственные за пожарную безопасность на объектах в учреждении назначены приказом директора.

10. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

10.1. Каждый работник или обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя, если находиться вблизи (также можно голосовым сообщением, т.е. говорить или громко кричать о возникновении загорания);

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщавшего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 101, 112 (с мобильного телефона);

- поставить в известность директора учреждения (в ночное время, также необходимо оповестить дежурного на посту охраны - общежитие),

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

10.2. Директор учреждения (или иное лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность), прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара», обязан:

- сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара и пожарную охрану;

- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре);

- организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- с учетом обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации и выходы, обеспечивающие возможности эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок (то есть выходить и выводить людей в противоположную сторону от возгорания (пожара);

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- организовать силами персонала эвакуацию находящихся в учреждении людей;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвовавших в тушении пожара, и собрать данные об эвакуировавшихся людях;

- оказать первую помощь пострадавшим либо вызвать скорую помощь;

- осуществить общее руководство (руководитель, руководитель подразделения или любое другое лицо) по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей (при возможности).

10.3. Проведение эвакуации людей в случае пожара:

Ответственными за эвакуацию работников и обучающихся по объектам учреждения являются руководители подразделений.

Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей п пожаре.

В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по телефонам: 101 или 112 (с мобильного телефона бесплатно, также со стационарного телефона), а также поставить в известность директора учреждения в дневное время и заместителей руководителя в ночное время;

- громким голосом оповестить людей, находящихся на этажах (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);

- с учетом обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации и выходы, обеспечивающие возможности эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой двери;

- удалить за пределы опасной зоны всех эвакуированных, осуществить сверку списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из учреждения;

- выставить посты безопасности для исключения возможности возвращения эвакуированных в здание;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (руководителю тушения пожара), обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все работники и обучающиеся обязаны выполнять команды ответственных за эвакуацию людей, а также старших должностных лиц и работников пожарной охраны:

- покинуть здание соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, незнакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход.

Начальник штаба ГО

С.В. Власов

Согласовано:

Заместитель директора по безопасности

В.В. Карпуков